


**Andamento della concentrazione di PCDDs + PCDFs espresso in ng/NmcS corretto all'ossigeno di riferimento (11%) nelle emissioni in  
atmosfera derivanti da  
IMPIANTO CREMAZIONE SALME  
Tempio Crematorio - Cimitero di Arezzo  
da Marzo 2013 a Maggio 2014**

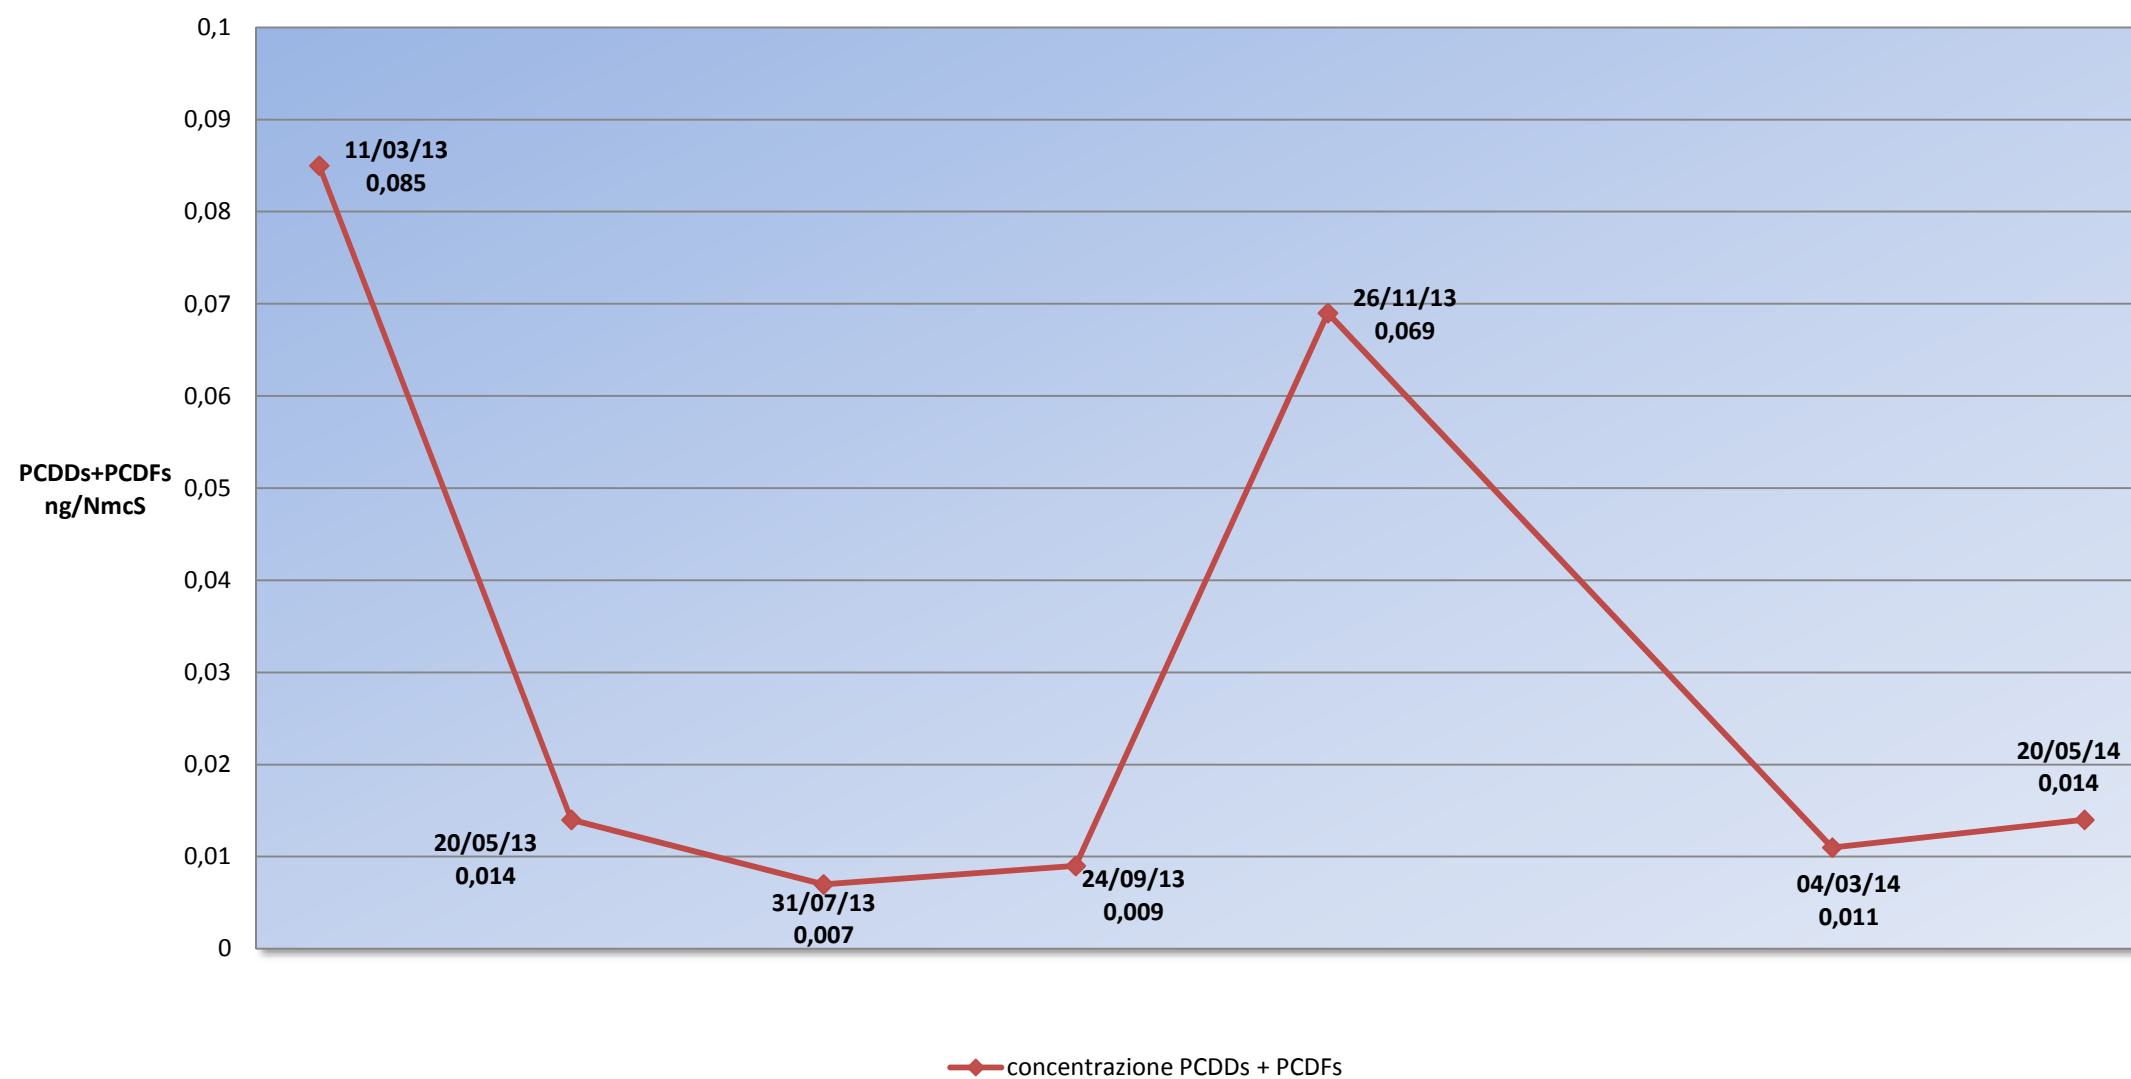

DATA	CONC. PCDD+PCDF
01/03/13	0,085
20/05/13	0,014
31/07/13	0,007
24/09/13	0,009
26/11/13	0,069
04/03/14	0,011
20/05/14	0,014

tra 11.03.2013 e 20.05.2014 c'e' stato il controllo Arpat con diossine fuori della norma: prima delle analisi del 20.05.2013 è stata sostituita la vite di Archimede e tarato il consumo di sorbalite tra il 26.11.2013 e il 04.03.2014 è stata effettuata manutenzione e sostituzione filtri. nelle analisi del 20.05.2014 sono state cremate prevalentemente inconsulti: evidentemente le casse prive di vernice e la riduzione di arredi interni (imbottiture e arredi) influisce molto